


P.P. 110.00 m n.p.m.

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------|--------|-----------------------------------|-------|
| RZĘDNE | TERENU PROJEKTOWANEGO | 120.70 | 120.50 | PROJ. WYJŚCIE KAN. SAN. Z BUDYNKU | |
| | TERENU ISTNIEJĄCEGO | | | | |
| DNA KANAŁU | | 118.91 | 118.98 | | |
| ZAGŁĘBIENIE | | -1.79 | -1.72 | | |
| MATERIAŁ, ŚREDNICA, SPADEK | | i=1,5% | | | |
| | | Ø 160 PVC SN8 | | | |
| ODLEGŁOŚCI, DŁUGOŚCI | | 0.00 | 4.60 | 8.1 | 12.70 |

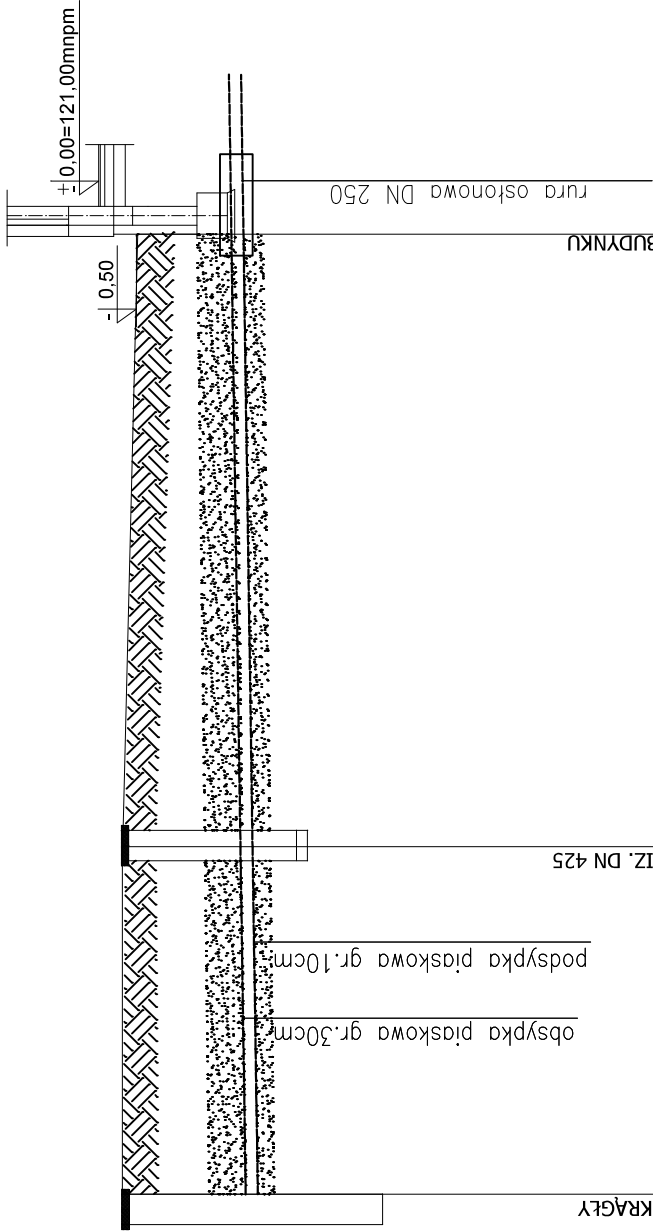

ZB S1 WYJ

| | | | |
|---|--|--|--|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR CIMOSZKO 16-070 Choroszcz, Dzikie-Kolonia 55 tel. 513 983 892 | | PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ na dz. nr geod. 97/11 w Zaczerlanach, gm. Choroszcz | |
| Nr rys. 1 | PROFIL DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | data: 22.10.2016 | |
| | | skala 1:100 | |
| | | | |
| | | | |
| projektant: | mgr inż. KATARZYNA CITKO nr upr. PDL/0138/POOS/10 | | |
| sprawdz.: | mgr inż. ANNA KOŁODZIEJSKA nr upr. MAZ/0064/POOS/12 | | |
| współpraca: | mgr inż. KATARZYNA SZKODZIŃSKA | | |