


# Studzienka inspekcyjno-kontrolna Ø425

właz żeliwny B400

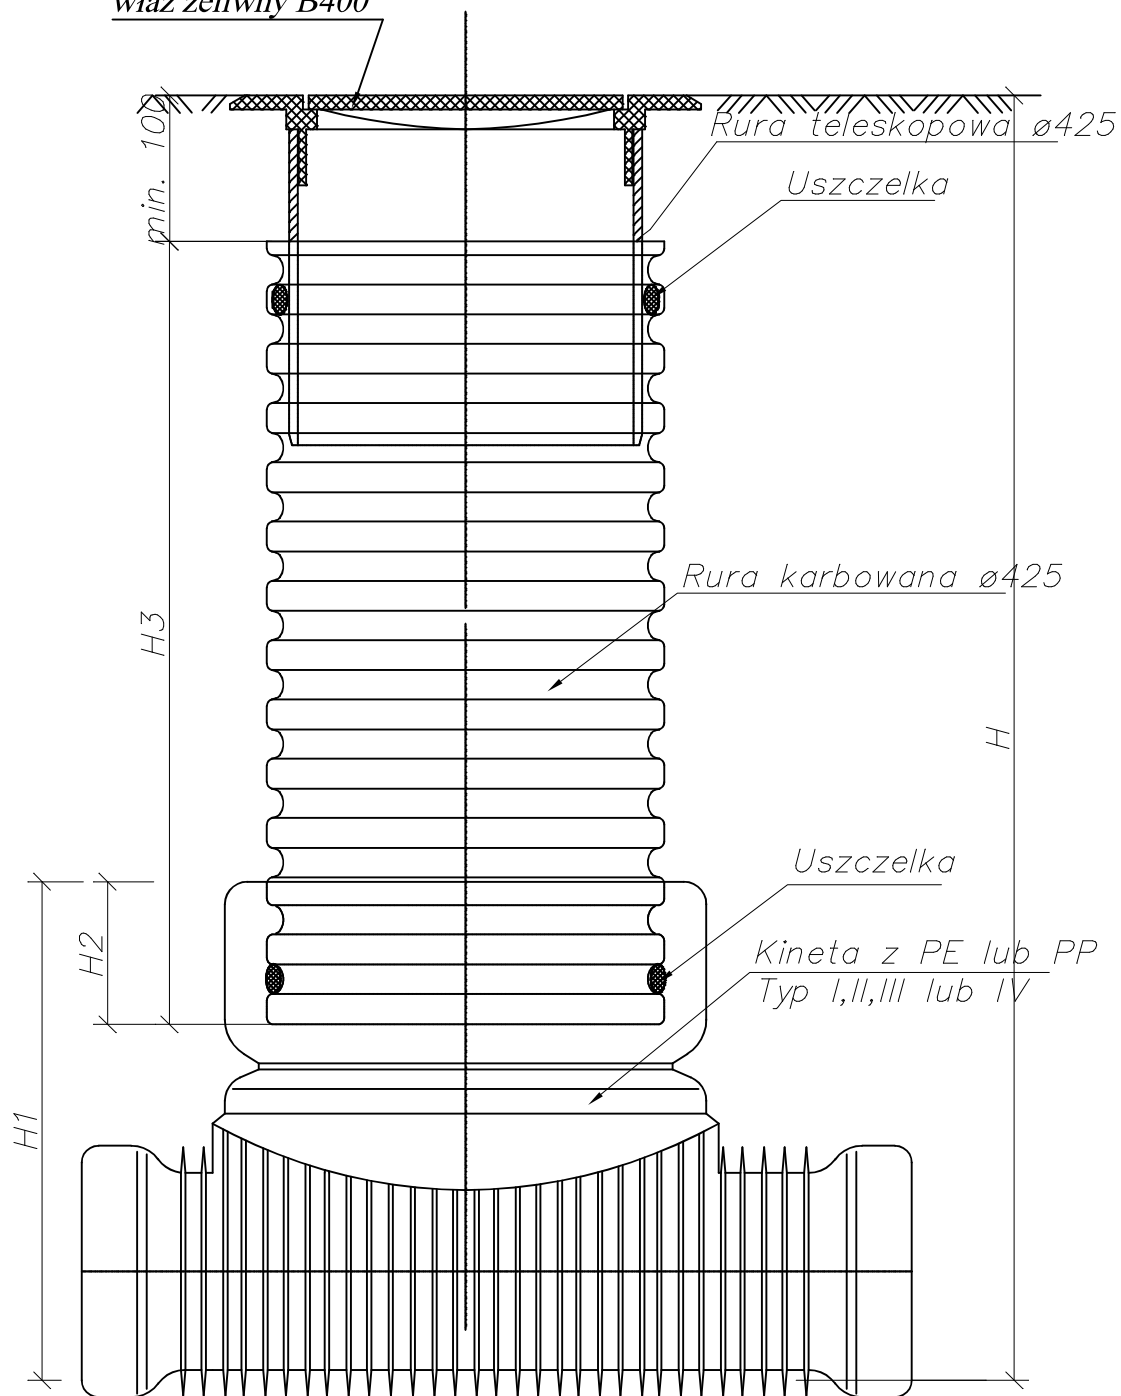

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PIOTR CIMOSZKO<br>16-070 Choroszcz, Dzikie-Kolonia 55<br>tel. 513 983 892 |  | PROJEKT BUDOWLANY<br>BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY<br>WIEJSKIEJ na dz. nr geod. 97/11<br>w Zacerlanach, gm. Choroszcz |  |
| Nr rys. 2   |  | Schemat studni kontr.-rewiz. DN 425  |  |
| projektant: mgr inż. KATARZYNA CITKO<br>nr upr. PDL/0138/POOS/10                                  |  | data: 22.10.2016   |  |
| sprawdz.: mgr inż. ANNA KOŁODZIEJSKA<br>nr upr. MAZ/0064/POOS/12                                  |  | skala b/s  |  |
| współpraca: mgr inż. KATARZYNA SZKODZIŃSKA  |  |  |  |