
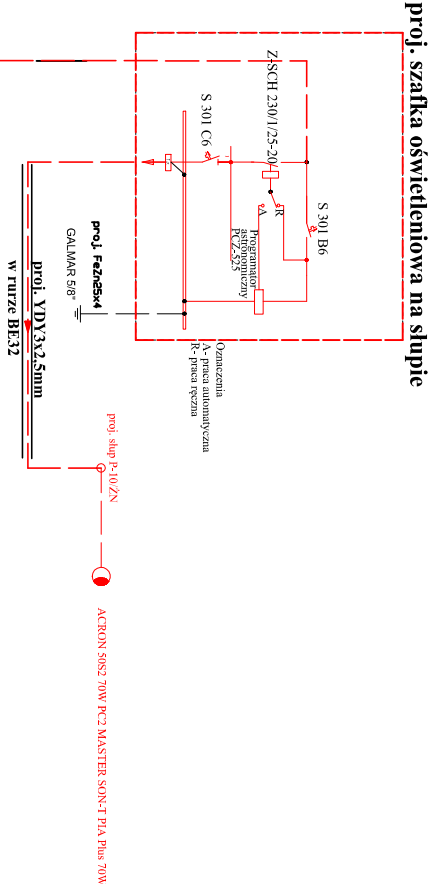


Schemat zasilania

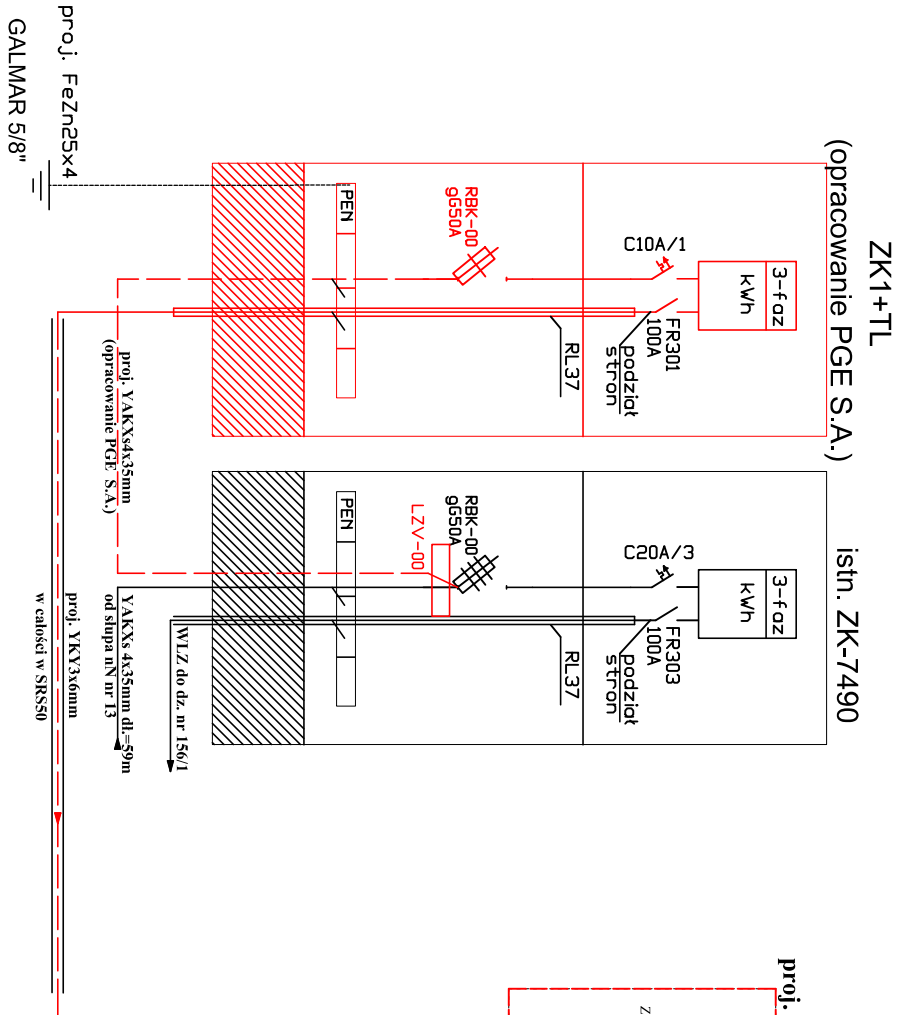

Ochrona przeciwporażeniowa
przez samoczynne wyłączenie
zasilania w układzie TN-C-S

Stadium	Schemat zasilania	
Nazwa Opracowania	Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Złotonia gm. Choroszcz	
Adres budowy	Złotonia gm. Choroszcz dz. nr 156/1	
Rysunek 1	Jednokreskowy schemat zasilania	
Inwestor	Gmina Choroszcz 16-070 Choroszcz ul. Dominikańska 2	
Projektant	DARUSZ KORPACZ upr. bud. nr PDL0070/POOE/12	
Pracownia	ElKo-tech Dariusz Korpacz 16-070 Choroszcz ul. Powstańca styczniowego 20/1	
Branża	Elektryczna	Data: 18.05.2016.