


- Uwagi:**
- Całość prac skoordynować z wykonawcami innych branż na budowie.
  - Wysokość montażu włączników oświetlenia: 1,45m nad wykończoną posadzką.
  - Wysokość montażu gniazd (nad wykończoną posadzką):
    - łazienka 1,45m
    - magazyn 1,0m
    - pokoje 0,25m
  - Dokładne rozmieszczenie gniazd wtykowych, łączników, wypustów oświetleniowych itp, ustalić z Inwestorem na budowie.

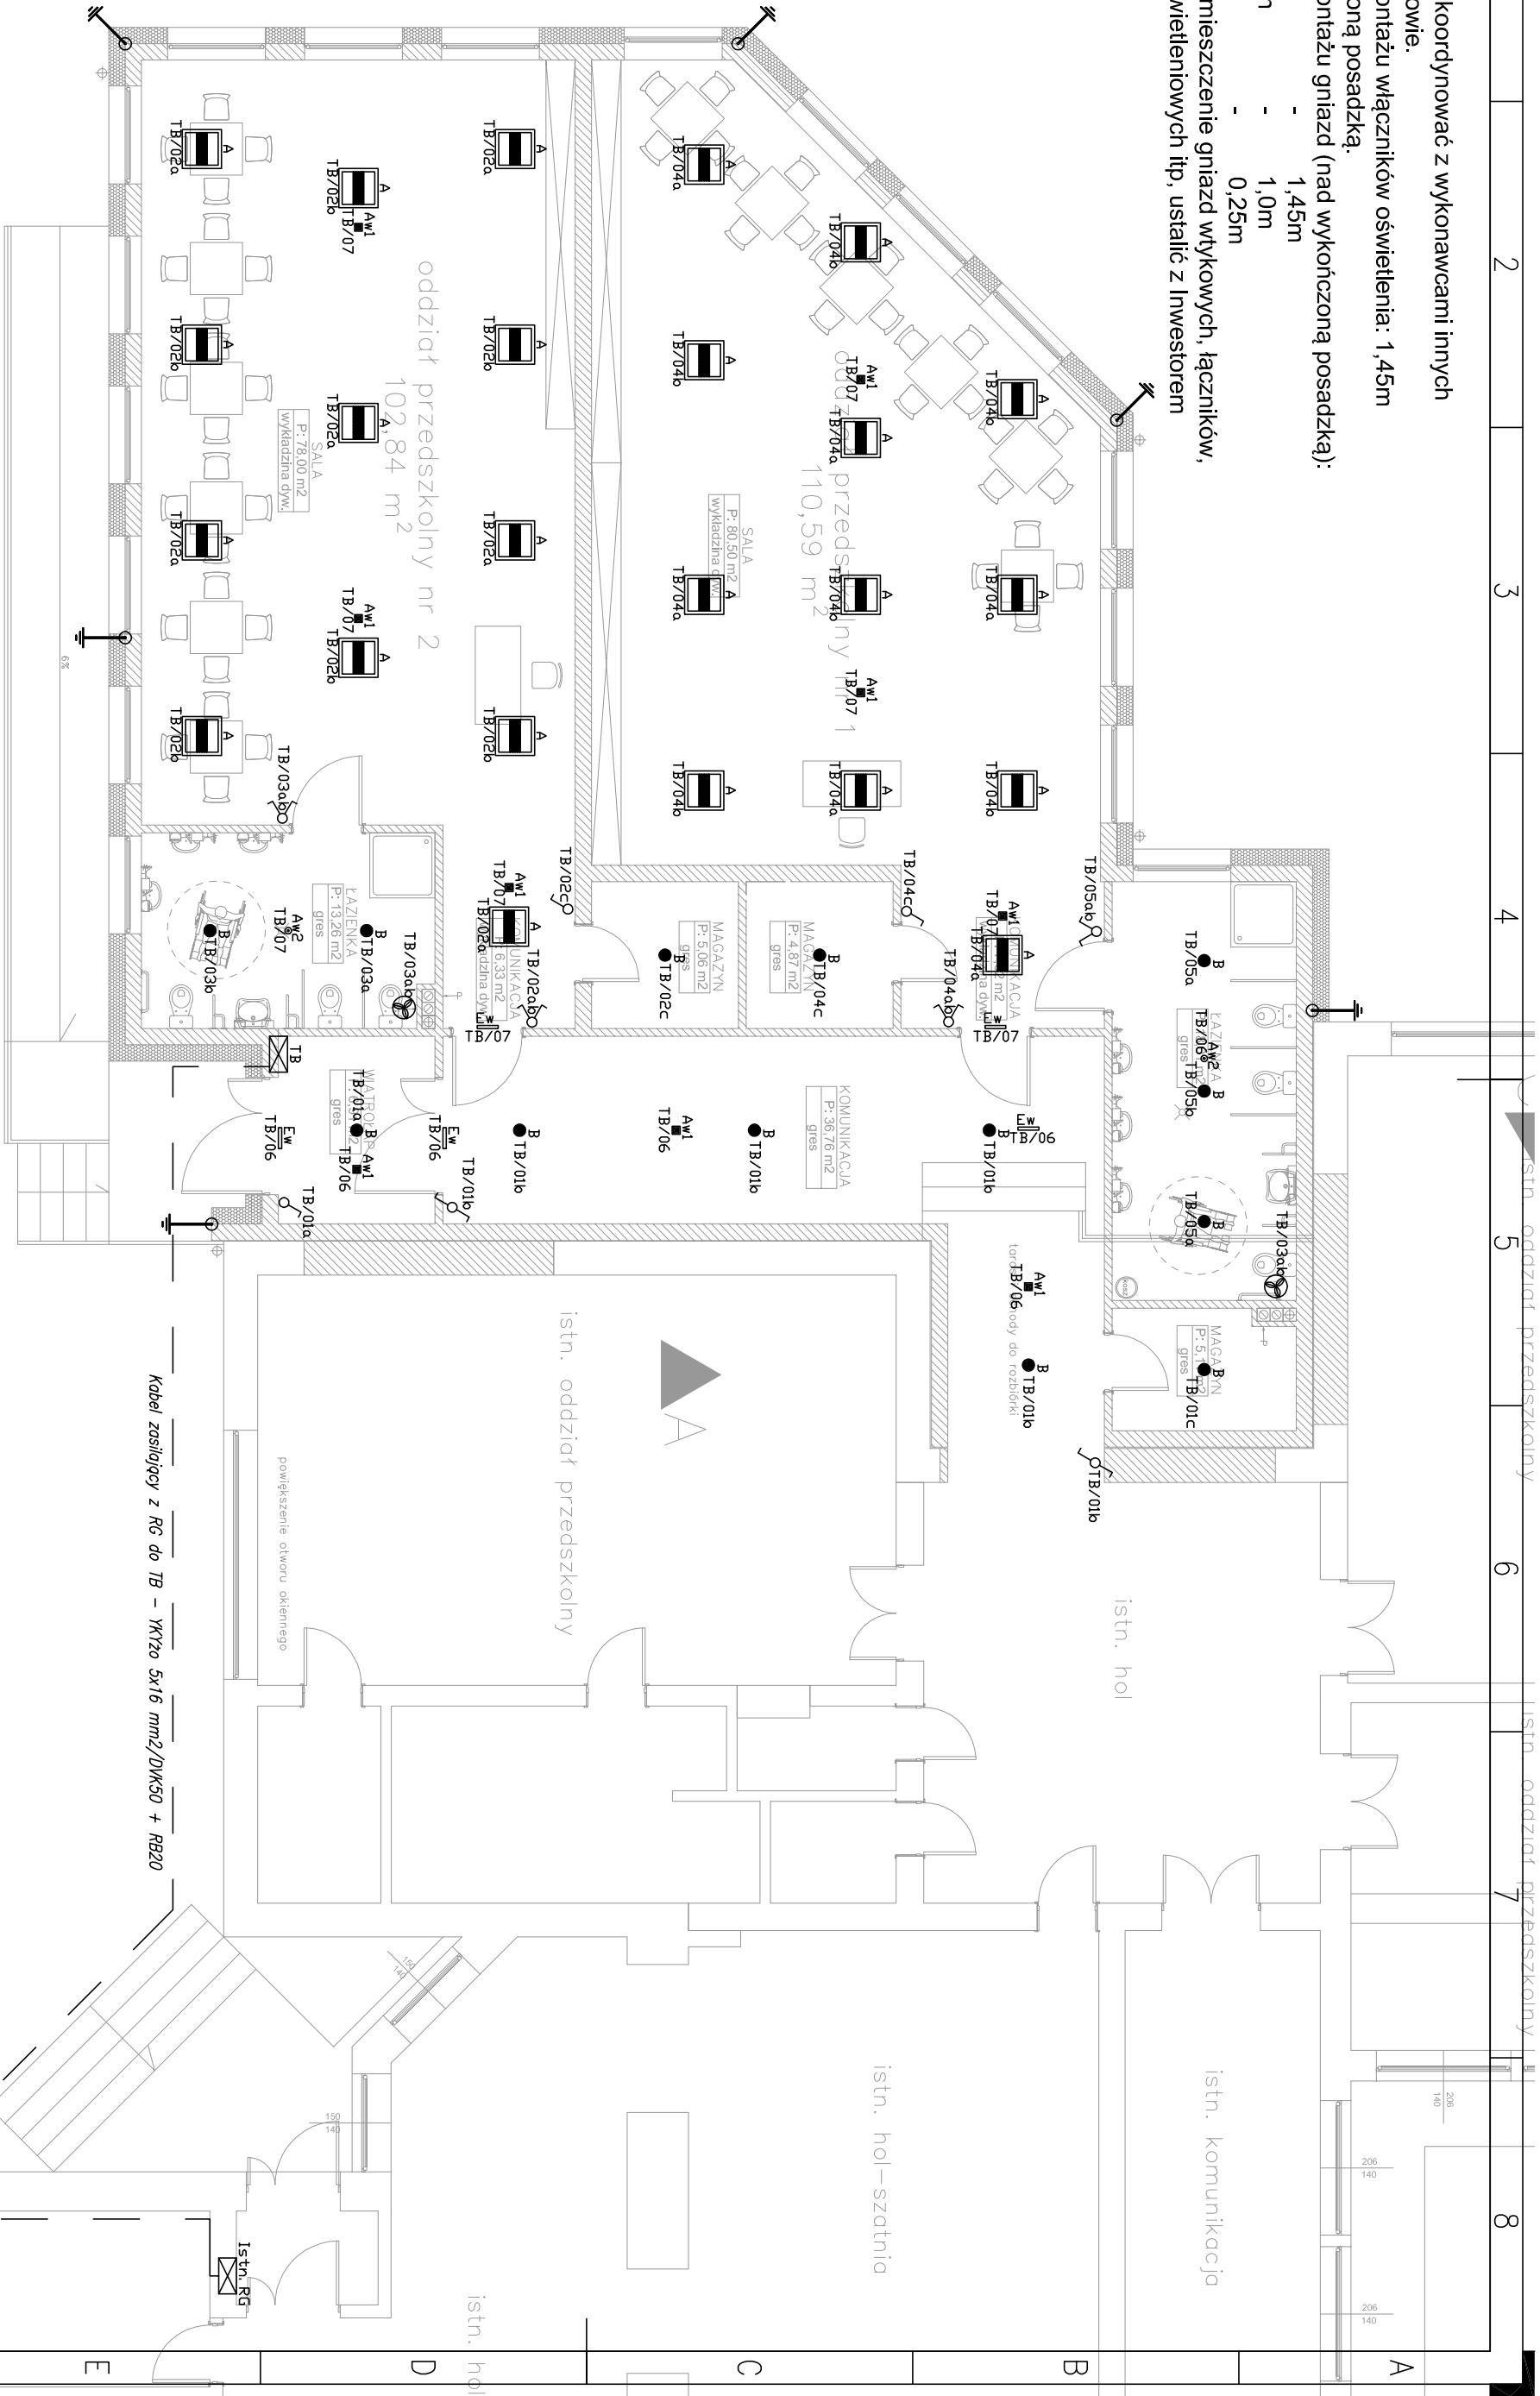

ZESTAWIENIE PRAW OŚWIETLENIOWYCH

- AGAT PDS LED 4400LM MICRO-PRM E 840 / 600X600
- BERYL LED D 5Y 3300LM E 34 IP20/44 840
- OPRAWA AWARYJNA RUTA P LED 3W RPD 33 LU AT
- OPRAWA AWARYJNA AXPD/3W/B/1/SE/AT/WH
- OPRAWA AWARYJNA TW/1,2W/B/1/SA/AT/SR

Proj.: mgr inż. Piotr Bartoszewicz	Projekt budowlany-wykonawczy budynku rozbudowy i przebudowy przedszkola na dz. nr 683 przy ul. Powstańca Styczniowego w Choroszczy	Skala: 1:100
Upr. nr: PDU/0129/POOE/14		
Podpis:		
Spr.: mgr inż. Kamil Andczuk		
Upr. nr: PDU/0065/POOE/14	Instalacja oświetleniowa	Nr arkusza: E-03
Podpis:		