

1 2 3 4

A


B

C

D

E

F

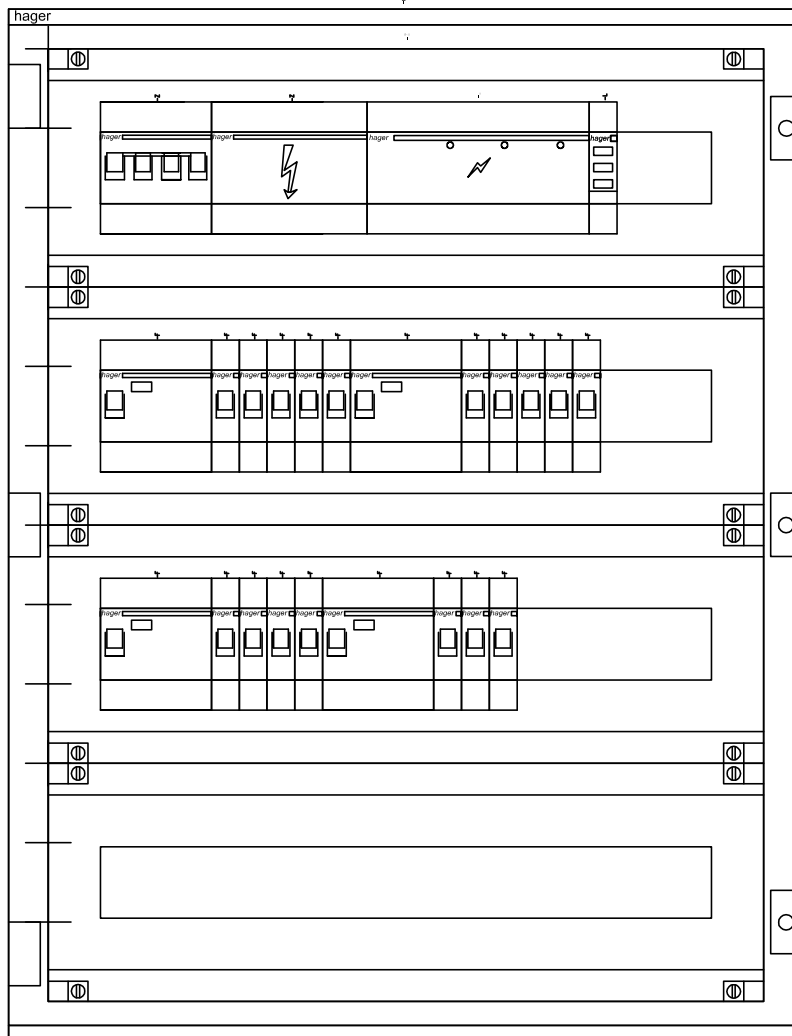

UWAGI:

1. Dokumentację powykonawczą (schemat rozdzielnic) umieścić w kieszeni na dokumentację na wewnętrznej stronie drzwi rozdzielnic,
2. Wszystkie aparaty opisać i oznaczyć w sposób czytelny, zgodny z dokumentacją powykonawczą,
3. Po zakończeniu prac wykonać pomiary:
 - rezystancji izolacji,
 - skuteczności ochrony od porażeń,
 - rezystancji uziemiania,
 - badania wyłączników różnicowoprądowych.

Proj.: mgr inż. Piotr Bartoszewicz
Upr. nr. PDL/0129/POOE/14
Podpis:
Spr.: mgr inż. Kamil Ancipiuk
Upr. nr. PDL/0065/POOE/14
Podpis:

Projekt budowlany-wykonawczy budynku rozbudowy i przebudowy przedszkola na dz. nr 683 przy ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy

Widok elewacji tablicy bezpiecznikowej TB

Skala:

-

Nr
arkusza:

E-06

A4